




1867 West Market St. | Akron, OH 44313-6901 | P: (330) 926.5600 | TF: (877) 687.0002 | F: (330) 923.6436

Environmental Health Division

scph.org

空隙装置与截气流装置的对比

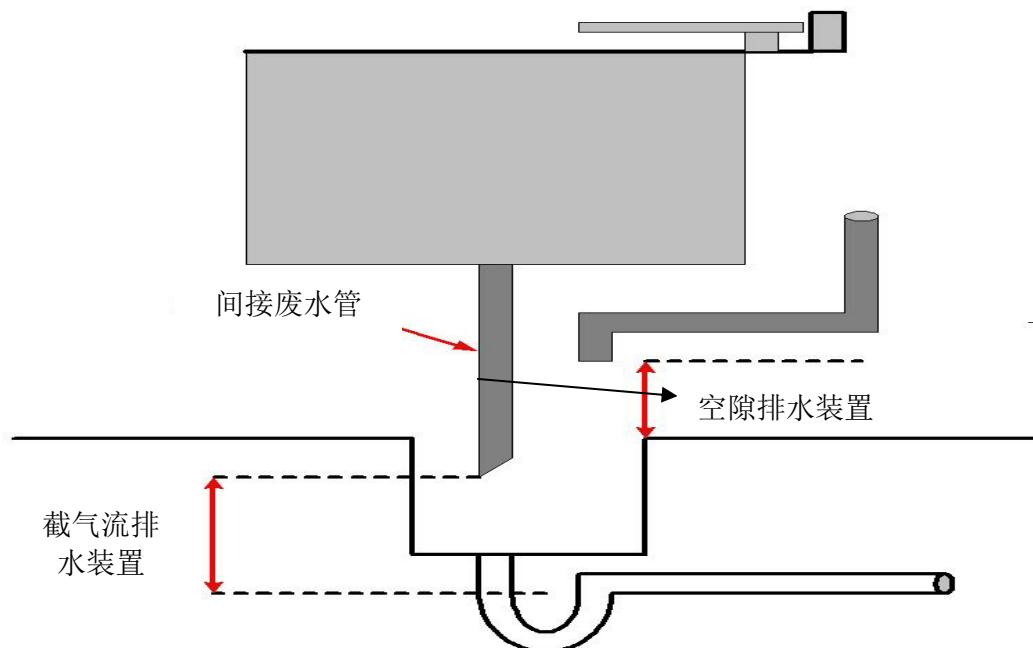

在上图中，水槽下方的间接废水管终止于带有**截气流装置**(图左方-未获批准用于食物处理)的废物接收器。而(图右方的另一个水槽)所连接的第二条管道终止于带有**空隙装置**(食物处理的必要条件)的废物接收器。图中的废物接收器是一个落地水槽。空隙的高度应至少是废水管直径的两倍，且不得小于一英寸。

固定设备以及用于食材准备、食品处理或食品存储的设备不能采用截气流装置。这些设备必须使用空隙装置。排水管/废水管的延伸不得超过废水接收器的溢流边缘。

